

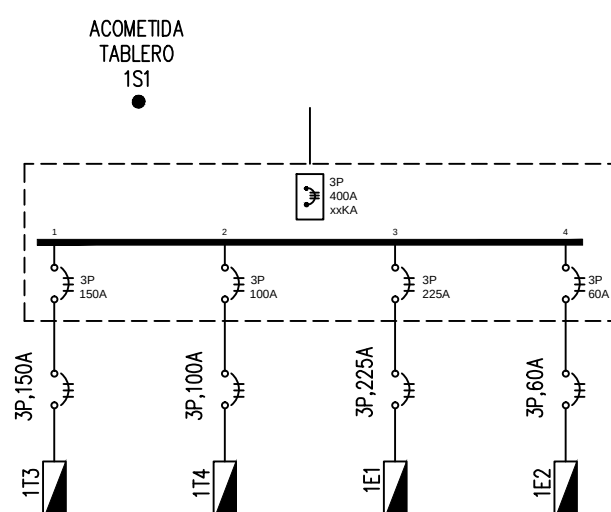
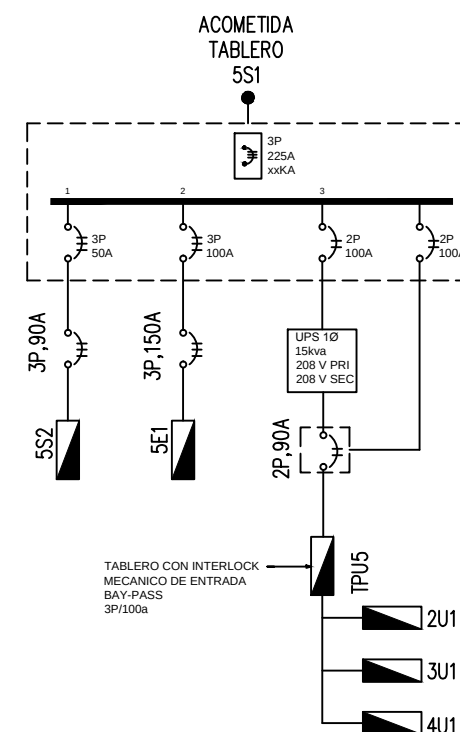
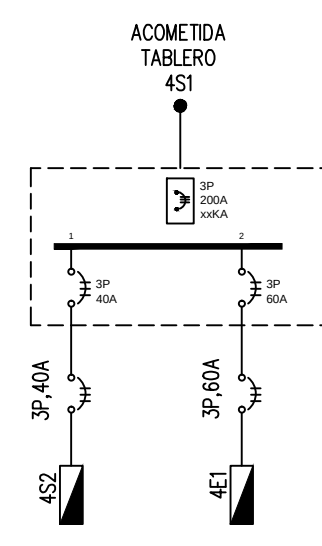


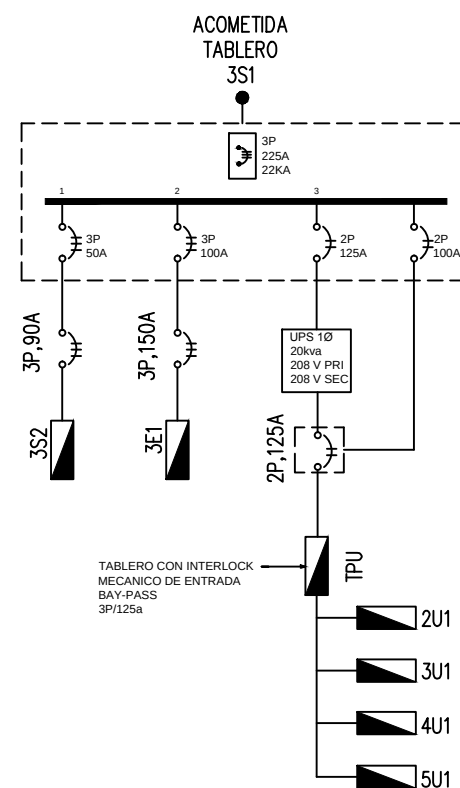

TRANSFORMER	113	114	1E1	1E2
KVA				
SE. DESIN				
FASES				
CORRIENTE CORTOCIRCUITO KA	9.60	7.62	7.74	2.11
CORRIENTE TOTALES	48.4	36.39	36.39	19.47
FACTOR DE DEMANDA	0.75	0.75	0.75	0.75
KVA DEMANDADOS	33.35	27.39	28.65	14.45
FACTOR DE POTENCIA ESTIMADO	0.95	0.95	0.95	0.95
ACOMETIDAS				
CANALIZACION	TUBERIA PVC	TUBERIA PVC	TUBERIA PVC	TUBERIA PVC
FASES	3-1-0	3-1-0	3-1-0	3-1-0
NEUTRO	1-1/8	1-2	1-4/8	1-6
TUBERIA	1-1/8	1-8	1-2	1-8
LONGITUD	15	15	30	30
VOLTAJE NOMINAL	208	208	208	208
VOLTAJE CALCULADO	208	208	207	207
% CAIDA DE VOLTAJE	0.66	1.254	0.66	0.78

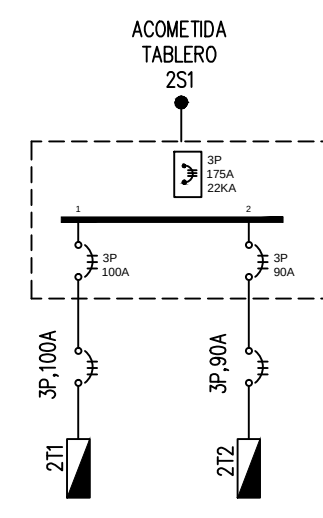

TRANSFORMER	211	212
KVA		
KZ DISEÑO		
FASES		
CORRIENTE CORTOCIRCUITO KA	3.39	3.15
KVA TOTALES	30.67	23.16
FACTOR DE DEMANDA	0.75	0.75
KVA DEMANDADOS	23.15	20.84
FACTOR DE POTENCIA ESTIMADO	0.95	0.95
ACOMETIDAS		
CANALIZACION	TUBERIA PVC	TUBERIA PVC
FASES	3-2	3-2
NEUTRO	1-2	1-2
TERRA	1-8	1-8
LONGITUD	30	208
VOLTAJE CALCULADO	207	207
% CAIDA DE VOLTAJE	1.06%	1.5%

TRANSFORMER	352	361	TPU
KVA			
KZ OSEÑO			
FASES			
CORRIENTE CORRICTORIO KA	3.52	5.48	7.75
KA VOLTAGES	30.60	53.58	22.66
FACTOR DE DEMANDA	0.7	0.7	0.9
KA DEMANDADOS	24.56	37.56	20.39
FACTOR DE POTENCIA ESTIMADO	0.95	0.95	0.95
ACOMETIDAS			
CANALIZACION	TUBERIA 3	TUBERIA PVC	TUBERIA PVC
FASES	3-2-1	3-1-0	2-2
NEUTRO	1-2	1-0	1-2
TIERRA	1-8	1-1	1-8
LONGITUD	38	23	5
VOLTAJE NOMINAL	208	240	120
VOLTAJE CABLEADO	207	240	120
% CADDA DE VOLTAJE	1.8%	0.65%	0.19%

TRANSFORMER	452	4E1
KVA		
% DISERO		
FASES		
CORRIENTE CORTOCIRCUITO KA	13.16	2.67
KVA TOTALES	0.50	22.76
FACTOR DE DEMANDA	0.75	0.75
KVA DEMANDADOS	9.97	17.07
FACTOR DE POTENCIA ESTIMADO	0.95	0.95
ACOMETIDAS		
CANALIZACION	TUBERIA PVC	TUBERIA PVC
FASES	3-8	3-6
NEUTRO	1-8	1-6
TIERRA	1-8	1-8
LONGITUD	23	22
VOLTAJE NOMINAL	208	208
VOLTAJE CALCULADO	207	207
% CAIDA DE VOLTAJE	1.10%	1.34%

TRANSFORMER	552	5E1	TPU5
KVA			
RZ INSEJO			
FASES			
CORRIENTE CORTOCIRCUITO KVA	3.52	5.48	7.75
KVA TOTALES	30.60	53.58	18.58
FACTOR DE DEMANDA	0.7	0.7	0.9
KVA DEMANDADOS	21.42	37.50	16.72
FACTOR DE POTENCIA ESTIMADO	0.95	0.95	0.95
ACÓMIDAS			
CANALIZACION	TUBERIA PVC	TUBERIA PVC	TUBERIA PVC
FASES	3-2	3-1/0	2-2
NEUTRO	1-2	1-1/0	1-2
TIERRA	1-2	1-6	1-8
LONGITUD	38	23	5
VOLTAJE NOMINAL	208	208	120
VOLTAJE CALCULADO	207	208	240
% CAIDA DE VOLTAJE	1.8%	0.65%	0.19%